



CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO, A. C.
Subdirección de Recursos Materiales
Departamento de Mantenimiento y Obra Pública
Invitación Nacional a Cuando Menos Tres Personas No. CIADI32012/01
Construcción de Red Eléctrica para Alimentar el Edificio de Ciencia de los Alimentos, en Hermosillo, Sonora

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

1 de 2

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora siendo las 11:00 horas del día 10 de enero de dos mil doce, se reunieron en la Sala de Reuniones "Alfonso Gardea" de la Planta Baja del Edificio "A" Administrativo del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C. ubicado en Carretera a La Victoria Km. 0.6, la C.P. Hilda Cecilia Peñúñuri Castro, Titular de la Subdirección de Recursos Materiales; el Ing. Diego Alonso Montoya León, Jefe del Departamento de Mantenimiento y Obra Pública; el C.P. & L.D. Ricardo Rascón Jaime, Titular del Órgano Interno de Control CIAD-Secretaría de la Función Pública, como invitado, el Ing. Rafael Villegas Badilla, proyectista y las personas cuyos nombres y representaciones de las empresas concursantes que figuran en los espacios respectivos y firman la presente acta; todos ellos con el fin de llevar a cabo el evento de junta de aclaraciones, con fundamento en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento vigente, en relación con el Concurso de Invitación Nacional a Cuando Menos Tres Personas **CIADI32012/01** emitido por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C. con sede en Hermosillo, Sonora, para la adjudicación del contrato de Obra Pública a Precios Unitarios consistente en **Construcción de Red Eléctrica para Alimentar el Edificio de Ciencia de los Alimentos, en Hermosillo, Sonora.**

No se recibieron preguntas aclaratorias por correo electrónico.

Por último se dio oportunidad para que los concursantes manifestaran alguna duda, resultando las siguientes preguntas:

INMUEBLES Y CONSTRUCCION DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.

Pregunta 1.- En el Concepto IE-17, no especifica cableados para la instalación.

RESPUESTA CIAD.- Se utilizará tubería PVC o PADC (tubería de polipropileno de alta densidad) corrugado de 2", tubo conduit de tipo TW con conductor de aluminio calibre 3/0 AWG con aislamiento de tipo XLP con la siguiente configuración: 3-3/0 (F) + 1-1/0 (N) + 1-6 (T) tubería de 2". Incluye registro prefabricado de tipo 2 Norma CFE, conectores del tipo "pulpos", excavación y todo lo necesario para la correcta instalación.

Pregunta 2.- En el Concepto IE-20 se especifica el cable XLP calibre 1/0 AWG, para 15Kv, incluyendo instalación. ¿Dónde se utiliza este cable?

Respuesta CIAD.- Del registro nuevo (Concepto IE-03) a la subestación del Edificio de Ciencia de los Alimentos.

Pregunta 3.- En el Concepto IE-05 Suministro y colocación del cable XLP calibre 3/0 AWG, para 15Kv, incluyendo instalación, no coincide el Catalogo de Conceptos con los planos, favor de aclarar.

Respuesta CIAD.- Irá del registro existente que alimenta el Edificio de la Unidad de Transferencia e Innovación al nuevo registro (Concepto IE-03).

Pregunta 4.- El Concepto IE-17 la unidad de medida viene en pieza, ¿cuál es la cantidad de cable que se empleará?

Respuesta CIAD.- Deberán sacar las medidas en planos o en sitio.

No habiendo más preguntas aclaratorias, se les recuerda a los concursantes que las proposiciones técnicas y económicas deberán presentarse en un sobre cerrado, en la Subdirección de Recursos Materiales del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C. a más tardar a las **10:00 horas**



CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO, A. C.
Subdirección de Recursos Materiales
Departamento de Mantenimiento y Obra Pública
Invitación Nacional a Cuando Menos Tres Personas No. CIADI32012/01
Construcción de Red Eléctrica para Alimentar el Edificio de Ciencia de los Alimentos, en Hermosillo, Sonora

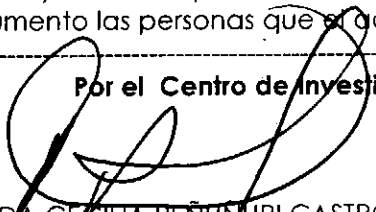
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

2 de 2

del día **Lunes 16 de Enero de 2012.**

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuación firman el presente documento las personas que al acto intervinieron.

Por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C.:


C.P. HILDA CECILIA PEÑUNURI CASTRO
Titular de la Subdirección de Recursos Materiales


ING. DIEGO ALONSO MONTOYA LEON
Jefe del Departamento de Mantenimiento y Obra Pública


C.P. & L.D. RICARDO RASCON JAIME
Titular del Órgano Interno de Control CIAD-SFP


ING. RAFAEL VILLEGAS BADILLA
Proyectora

Por los concursantes:


ING. ARMANDO HERACIO ESCALANTE CHAVIRA
Inmuebles y Construcción del Noroeste, S.A. de C.V.

NOTA: ESTA PAGINA FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONCURSO DE INVITACION NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CIADI32012/01.